| | BA1A - ATTESTATION DE CONTROLE *PROVISOIRE* | N° *20190628124829-001* V° *20190628124851-001* |
|---|---|---|

# Attestation de contrôle de citerne à déchets immatriculé BH-127-AQ

Ce rapport est la propriété insaisissable de l'ACI, il est signé électroniquement. En cas de contestation seule la version française enregistrée et disponible sur le site internet de l'ACI fait foi. Flashez le QRCode ci-dessus pour consulter le document original. Impression optimale sur Firefox. Le bénéfice du présent rapport n'est pas transférable sans paiement intégrale dans le délais prévus des factures liées à ces interventions.

Accréditation N°3-154 cofrac
Portée disponible sur www.cofrac.fr

| **Client *HUWER IDF** | **Lieu *HUWER IDF** |
|---|---|
| *ZA Ouest*<br>*F-78660 - ABLIS* | *ZA Ouest*<br>*F-78660 - ABLIS* |
| **Exploitant *VPL*** | **Propriétaire *VPL*** |
| *8 Rue de Beauvilliers*<br>*F-28270 - FESSAINVILLIERS MATANVILLIERS* | *8 Rue de Beauvilliers*<br>*F-28270 - FESSAINVILLIERS MATANVILLIERS* |
| Facture : *20190522160144-001* | Préavis : *20190522154309-001* |

| ***Contrôles*** | ***Initial*** | ***Intermédiaire*** | ***Principal*** | ***Exceptionnel*** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Précédents | *2003-00-00* | | *2015-02-02* | *2019-05-22* | ☐ Avant rép. |
| Périodicité | | *30* | *60* | | ☐ Après rép. |
| Présent | | | *2019-06-28* | *2019-06-28* | ☐ Avant modif. |
| **Prochain (*)** | | ***2022-06-28*** | | | ☐ Après modif. |

*(*) Information non contractuelle, la réglementation en vigueur au moment de l'exploitation doit être respectée.*

| ***Durée de vie (ans)*** | ***Date limite*** | ***Conclusion*** *Les réparations sont acceptées* |
|---|---|---|

Rédigé par *Leclerc Alain*

Supervisé par *RAPPORT A SUPERVISER*

A.C.I. http://www.aci-fr.org
22 Rue de l'Est, 92100 Boulogne Billancourt, France
N°SIREN 477 705 719 - APE 7120B (Ex.743B)

*20181012153052-001*

| | BA1A - ATTESTATION DE CONTROLE<br>*PROVISOIRE* | N° *20190628124829-001*<br>V° *20190628124851-001* |
|---|---|---|

| *Immatriculation BH-127-AQ* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Constructeur | *RIVARD* | Num de série | *03-003-49* | Type constructeur | *ORIGINAL* |
| Type | *citerne à déchets* | Code/Inst. | *S4AH & L4AH* | Dispositions | |
| Matière | ☒ Solide | ☒ Liquide | ☐ Gaz comprimé | ☐ Gaz liquéfiés | ☐ Gaz réfrigérés |
| PMS (bar) | *2.2* | P epreuve (bar) | *4* | P calcul (bar) | *4* |
| Vidange | ☐ Haute | ☐ Basse | ☐ 2 fermetures | ☐ 3 fermetures | ☐ manomètre |
| Equipements | ☐ Event | ☒ Pare-flamme | ☒ Soup. pression | ☐ dépression | ☒ Disque |
| Protection thermique | *Non calorifugé* | Nb x Tarages (bar) | *1 x* | | *1 x* |
| Nb comp./Equip. | *1* | Brise-flots | *1* | Volume total (litres) | *14040* |
| Volumes (litres) | *14040* | | | | |
| Section trans. | *circulaire* | Section long | *cylindrique* | Matériau | |
| Longueur (mm) | | Largeur (mm) | | Hauteur (mm) | |
| Diametre (mm) | | Ep acier doux (mm) | | Ep équivalente (mm) | |
| Ep fond Av/12 (mm) | | Ep virole (mm) | | Ep fond Ar/78 (mm) | |
| MBM (kg) | 24000 | Tare (kg) | 8820 | Températures (°C) | -20 à +50 |

| *Règlement* | *Numéro* | *Délivré le* | *Règlement* | *Numéro* | *Délivré le* |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ RTMD | | | ☐ CSC | | |
| ☐ RID | | | ☐ IMDG | | |
| ☒ ADR | *13-0524-45A* | *2013-04-22* | ☐ AUTRE | | |

| *Opérations effectuées* | *Le* | *Pression (bar)/Fluide* | *Par (membre)* | *Conclusions (1)* |
|---|---|---|---|---|
| ☒ Vérification des documents | *2019-06-28* | | *Leclerc Alain* | *voir observations* |
| ☐ Coupon(s) témoin(s) | | | | *non applicable* |
| ☒ Visite extérieure | *2019-06-24* | | *Leclerc Alain* | *sans observation* |
| ☒ Visite intérieure | *2019-06-28* | | *Leclerc Alain* | *sans observation* |
| ☒ Mesures d'épaisseurs | *2019-06-24* | | *Leclerc Alain* | *sans observation* |
| ☒ Epreuves hydrauliques | *2019-06-28* | *4 - eau* | *Leclerc Alain* | *voir observations* |
| ☒ Epreuve d'étanchéité | *2019-06-28* | *2.2 - eau* | *Leclerc Alain* | *sans observation* |
| ☒ Vérification des accessoires | *2019-06-28* | | *Leclerc Alain* | *voir observations* |
| ☐ Epreuve réchauffeur | | - | | *non applicable* |
| ☐ Epreuve tuyauteries (2) | | - | | *non applicable* |
| ☐ Epreuve collecteurs de vidange | | - | | *non applicable* |
| ☐ Epreuve collecteurs de vapeur | | - | | *non applicable* |

*(1) Conclusions possibles : Non applicable si non réalisé, ou Voir observation ou Sans observation sinon, (2) Si réalisé séparément du réservoir*

Rédigé par *Leclerc Alain*

Supervisé par *RAPPORT A SUPERVISER*


A.C.I. http://www.aci-fr.org
22 Rue de l'Est, 92100 Boulogne Billancourt, France
N°SIREN 477 705 719 - APE 7120B (Ex.743B)

*20181012153052-001*

| | BA1A - ATTESTATION DE CONTROLE<br>*PROVISOIRE* | N° *20190628124829-001*<br>V° *20190628124851-001* |
|---|---|---|

| *Observations* | *Historique* |
|---|---|
| *Après réparation les épaisseurs en fond de corrosion sont revenue dans les valeurs d'origine.*<br><br>*Attention à la compatibilité des produits chargés avec l'acier.*<br><br>*Le fond arrière ne tient pas à une pression d épreuve supérieure à 3.5 bar sans être totalement bridé. Dans ce cas là les corbeaux de fermetures ne sont plus actionnables. Le fond de la citerne devrait pouvoir passer l'épreuve de 4 bar sans serrage supplémentaire.*<br><br>*La PMS de cette citerne est de 2.2 bar au lieu de 3 bar. Le tarage de la soupape est de 2.2 bar au lieu de 3.6 bar. Ces dispositions contraires à l'ADR ont été acceptées par l'autorité en charge de l'agrément de la citerne.* | |

***Mesures d'épaisseurs***

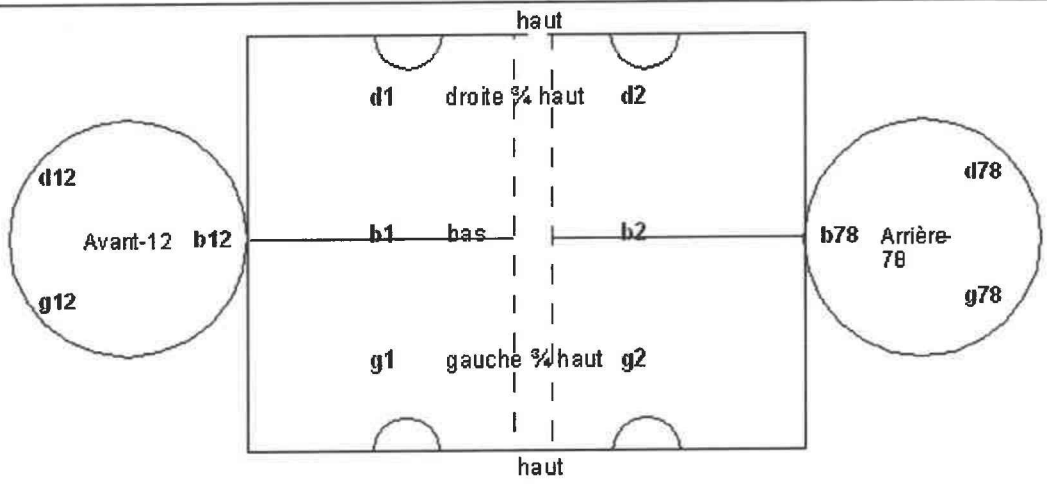


| | *Fond (mm)* | *Virole (mm)* | | | | | | *Fond (mm)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 78 |
| d | *8.2* | *8.6* | *8.2* | | | | | *7.9* |
| b | *8.1* | *8.4* | *8.3* | | | | | *7.9* |
| g | *8.2* | *8.2* | *8.1* | | | | | *7.8* |
| cloisons | | | | | | | | |
| couvercles | | | | | | | | |

Rédigé par *Leclerc Alain*

Supervisé par *RAPPORT A SUPERVISER*

A.C.I. http://www.aci-fr.org
22 Rue de l'Est, 92100 Boulogne Billancourt, France
N°SIREN 477 705 719 - APE 7120B (Ex.743B)

*20181012153052-001*

| | BA1A - LISTE DES DOCUMENTS CITES | N°20190628124829-001 |
|---|---|---|

| Type | Numéro | Description |
|---|---|---|
| Rapport | 20190522154309-001 | Préavis d`intervention HUWER IDF le 2019-05-22 |

Signé par *Leclerc Alain*

Supervisé par *RAPPORT A SUPERVISER*

A.C.I. http://www.aci-fr.org
22 Rue de l'Est, 92100 Boulogne Billancourt, France
N°SIREN 477 705 719 - APE 7120B (Ex.743B)

*20181012153052-001*